



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 4	
Wydajność chłodnicza [kW]	14,7/00
Masa [kg]	1558 / 1120 / 528
Wymiary W/S/G [mm]	
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m³/h]	16575

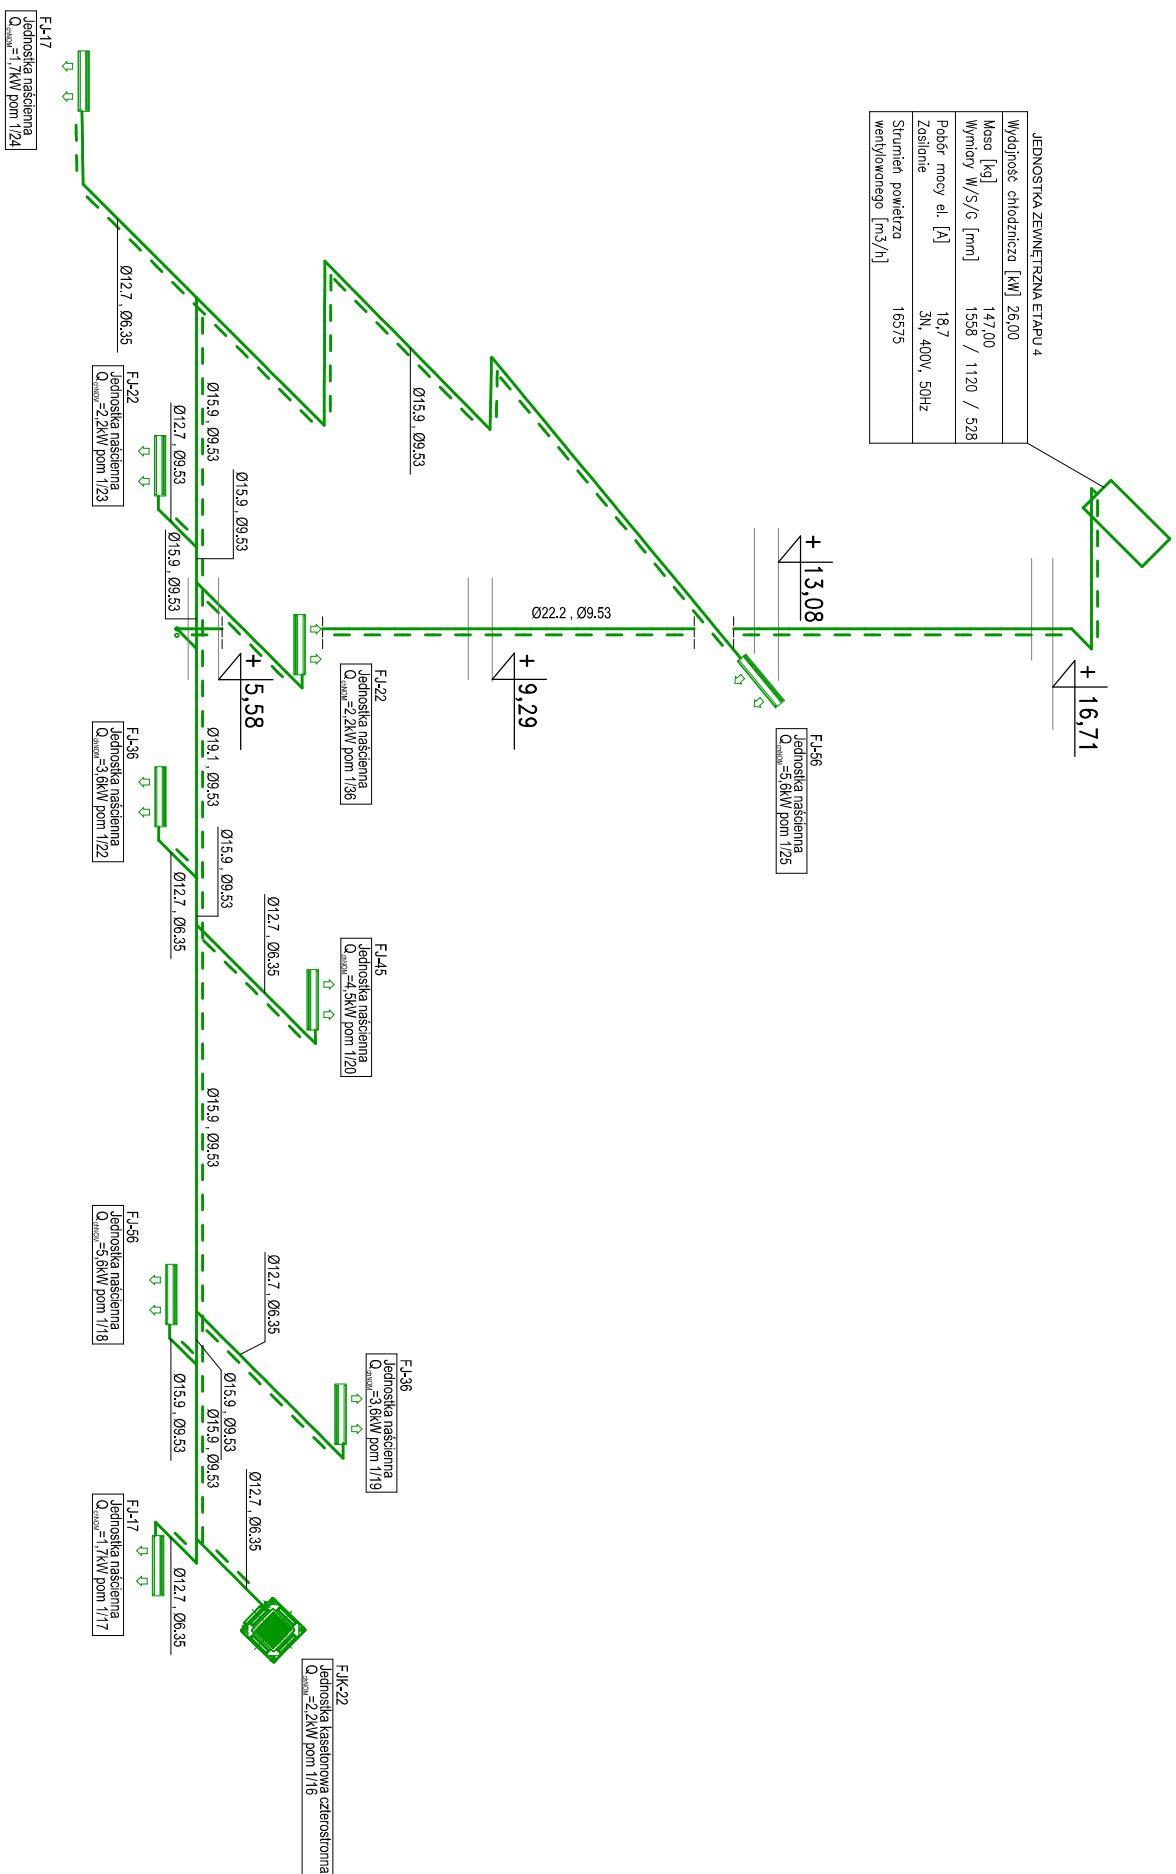

LEGENDA



Instalacja freonowa

Freonowa jednostka naścienna

Freonowa jednostka kasetonowa czterostronna


Freonowa jednostka o mocy 1,7kW

Nominalna moc chłodnicza 1,7kW, nr pomieszczenia WP/11

Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0771) 321-0-145 7911321-145
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław

BILAN

BILAN

PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł BILKA	DATA	2021.02
INST. SANIT.	nr upr. 4.77/01/DUW	SKALA	1:100
SPRAWDZIL:	mgr inż. Adrian BIL	STADIUM	P.W.
INST. SANIT.	nr upr. D05/0420/PBS/19	CZĘŚĆ	I.S.
WSPÓŁPRACA:	---		Powered by BRICSAD English
INWESTOR:	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	NR RT.S.	
OBIEKT:	Budynek biurowo-usługowy: ul. Płac Solny 14-14A		
	50-062 Wrocław, obręb Stare Miasto, AM-24; dz. nr 27/4		
PYSUNEK:	Izometria instalacji freonowej – 1 piętro		
	ISO9		