


ETAP 7

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ETAPU 7

Wydajność chłodnicza [kW]	26,00
Masa [kg]	147,00
Wymiary W/S/G [mm]	1558 / 1120 / 528
Pobór mocy el. [A]	18,7
Zasilanie	3N, 400V, 50Hz
Strumień powietrza wentylowanego [m ³ /h]	16575

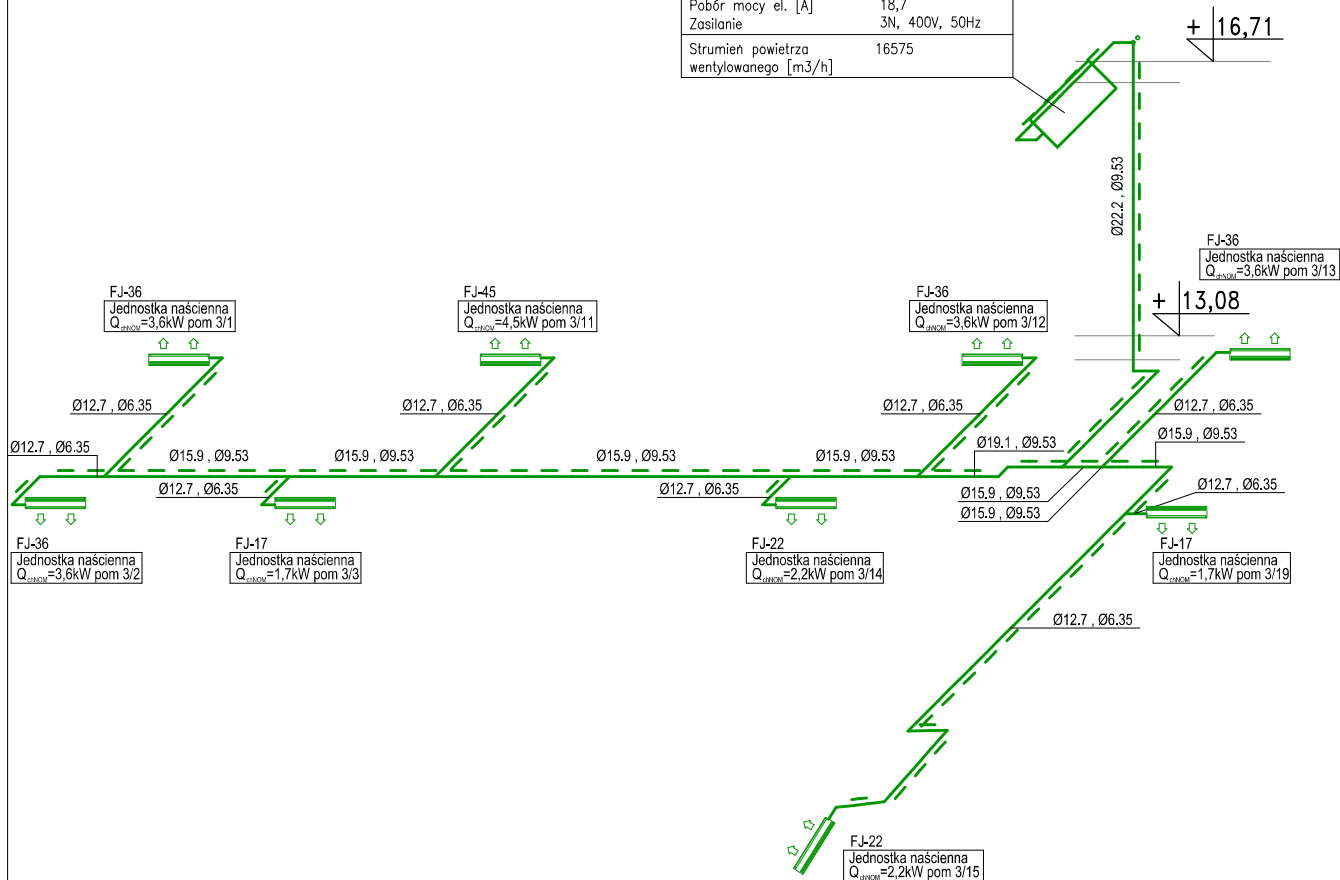

LEGENDA

- Instalacja freonowa
- Freonowa jednostka naścienna
- Freonowa jednostka o mocy 1,7kW
- Nominalna moc chłodnicza 1,7kW, nr pomieszczenia WP/11



Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0*71) 321-0-145 791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław

BILAN

PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł BILKA	DATA	2021.02
INST. SANIT.	nr upr. 477/01/DUW	SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Adrian BIL	STADIUM	P.W.
INST. SANIT.	nr upr. DOŚ/0420/PBS/19	CZEŚĆ	I.S.
WSPÓŁPRACA:	---	Powered by	BRICSCAD
INWESTOR:	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	NR RYS.	IS12
OBIEKT:	Budynek biurowo-usługowy; ul. Plac Solny 14-14A		
	50-062 Wrocław, obszar Stare Miasto, AM-24; dz. nr 27/4		
RYSUNEK:	Izometria instalacji freonowej - 3 piętro		